

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ С
ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА (ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА № 21/_____**

Орловский с.о.
Место составления

25.04.2024 г.
Время 16:34

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Есильского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля с посещением, на основании которого проведена проверка, № 21 от 11.04.2024 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением
РИТЧЕР КАРЛ ВИКТОРОВИЧ - Главный специалист отдела по чрезвычайным ситуациям Есильского района ДЧС Акмолинской области
ГРЕБЕННИКОВ КИРИЛЛ ВЛАДИМИРОВИЧ - Старший инженер ОЧС Есильского района

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля с посещением)
Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа села Орловка отдела образования по Есильскому району управления образования Акмолинской области».

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта профилактического контроля с посещением:

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа села Орловка отдела образования по Есильскому району управления образования Акмолинской области», АКМОЛИНСКАЯ, ЕСИЛЬСКИЙ, ОРЛОВКА, ШКОЛЬНАЯ (УЛИЦА), 2. ,

5. Срок проведения профилактического контроля с посещением 25.04.2024 - 25.04.2024

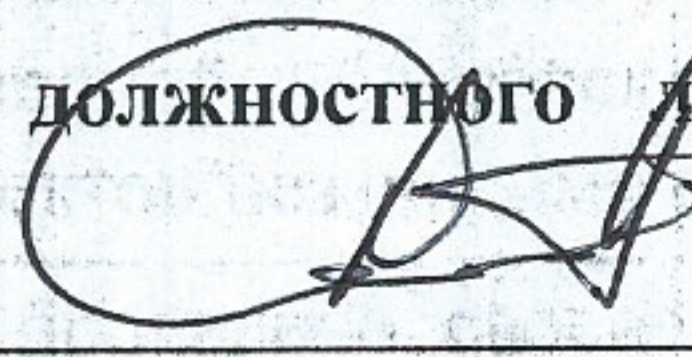
6. Сведения о результатах профилактического контроля с посещением, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) Нарушения выявлены

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа села Орловка отдела образования по Есильскому району управления образования Акмолинской области»

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа, по которым выявлены нарушения
1	На месте дежурного персонала школы отсутствуют инструкции о мерах пожарной безопасности в здании школы. Основание: п. 10 Правил пожарной безопасности утвержденный Приказом Министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. п. 6 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области	П. 6 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

	пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории.;	
2	Допускается в не исправном состоянии первичные средства пожаротушения (огнетушитель) эксплуатирующийся в помещениях школы. Основание: п. 18 Правил пожарной безопасности утвержденный Приказом Министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. п. 51 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории.;	П. 51 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
3	Допускается применение оконцевание жил и проводов в виде скруток (распределительные коробки на первом этаже школы, мини-центра и котельной школы). Основание: п. 80 Правил пожарной безопасности утвержденный Приказом Министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. п. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории.;	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
4	Допускается хранение угля вблизи отопительных котлов на расстоянии менее 8 метров. Основание: п. 116 Правил пожарной безопасности утвержденный Приказом Министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. п. 95 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории.;	П. 95 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
5	Не проведено своевременное техническое обслуживание по поддержанию в исправные состояния системы пожарной автоматики. Основание: п. 69 Правил пожарной безопасности утвержденный Приказом Министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. п. 120 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории.;	П. 120 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

 Ретгер К. В.

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля с посещением, их подписи или отказ от подписи

Муромов Ю. В. Григорьев

9. Замечания и (или) возражение по результатам профилактического контроля с посещением

Приложение на « » листах

«25» 04 2024 г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 21/

Орловский с.о.
Место составления

25.04.2024 г.
Время 16:34

1. **Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Есильского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Ақмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. **Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка** № 21 от 11.04.2024 г.

3. **Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку**
РИТЧЕР КАРЛ ВИКТОРОВИЧ - Главный специалист отдела по чрезвычайным ситуациям Есильского района ДЧС Ақмолинской области
ГРЕБЕННИКОВ КИРИЛЛ ВЛАДИМИРОВИЧ - Старший инженер ОЧС Есильского района

4. **Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение проверки, его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН)**
990340007408, Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа села Орловка отдела образования по Есильскому району управления образования Ақмолинской области».

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:
Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа села Орловка отдела образования по Есильскому району управления образования Ақмолинской области», АҚМОЛИНСКАЯ, ЕСИЛЬСКИЙ, ОРЛОВКА, ШКОЛЬНАЯ (УЛИЦА), 2.

5. **Период проведения проверки** 25.04.2024 - 25.04.2024

6. **За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 7 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан) предписываю выполнить следующие мероприятия:**

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа села Орловка отдела образования по Есильскому району управления образования Ақмолинской области»

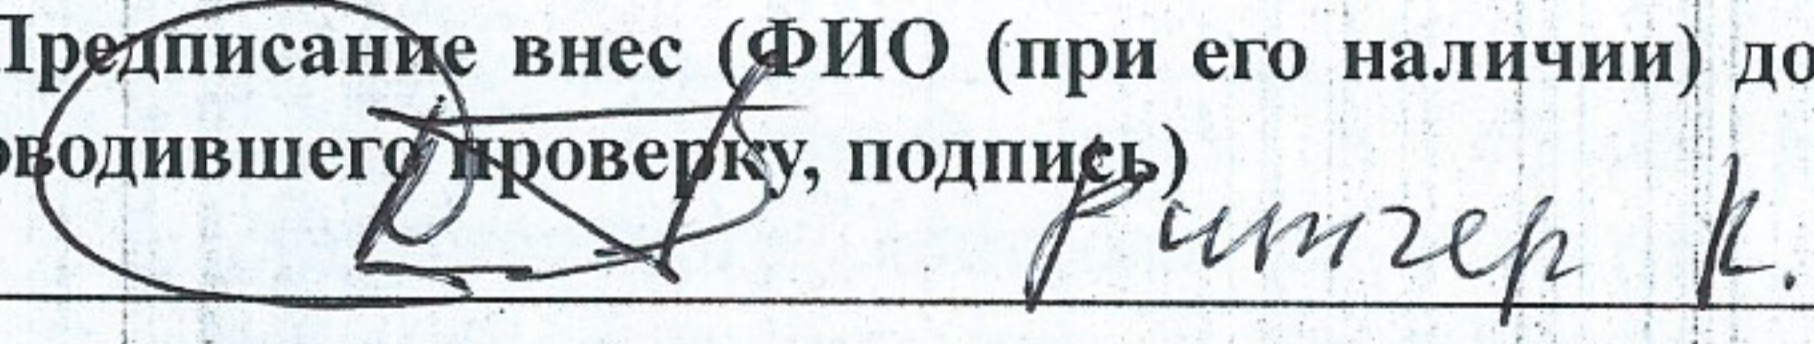
№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений, сроки их устранения
1	П. 6 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Разработать и установить на месте дежурного персонала школы инструкции о мерах пожарной безопасности в школе. Основание: п. 10 Правил пожарной безопасности утвержденный Приказом Министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. п.

			6 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории.; срок устранения: 14.06.2024
2	П. 51 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Значительное	Привести в исправное состояние (перезарядить огнетушитель) первичные средства пожаротушения в помещениях школы согласно норм положенности. Основание: п. 18 Правил пожарной безопасности утвержденный Приказом Министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. п. 51 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории.; срок устранения: 14.06.2024
3	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Произвести в соответствие электро провода в распределительных коробках школы 1-го этажа, мини-центра и котельной школы, с помощью пайки или специальных зажимов. Основание: п. 80 Правил пожарной безопасности утвержденный Приказом Министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. п. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории.; срок устранения: 14.06.2024
4	П. 95 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Запретить хранение угля вблизи отопительных котлов на расстояние не менее 8 метров, хранение угля не допускать на

			специально выделенных площадках. Основание: п. 116 Правил пожарной безопасности утвержденный Приказом Министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. п. 95 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории.; срок устранения: 14.06.2024
5	П. 120 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Провести планово-предупредительное обслуживание по поддержанию в исправного состояния системы пожарной автоматики. Основание: п. 69 Правил пожарной безопасности утвержденный Приказом Министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. п. 120 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории.; срок устранения: 14.06.2024

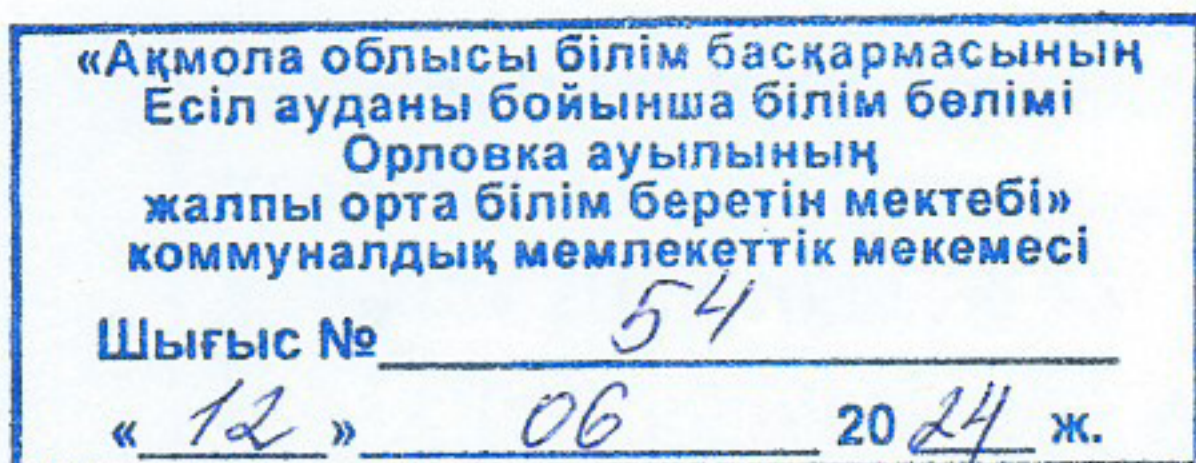
7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

8. Предписание внес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного органа, проводившего проверку, подпись)

 Рингер К.

9. Предписание получил (ФИО (при его наличии) руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физическое лицо), подпись

« _____ » 20__ г.



Начальнику ОЧС Есильского района
майору гражданской защиты
Жолдасову Б.Т.
директора КГУ «Общеобразовательная школа
села Орловка отдела образования по
Есильскому району управления образования
Акмолинской области»
Тутченко Ю.В.

**Информация
об исполнении предписаний об устранении
значительных и незначительных нарушений,
выявленных в ходе проверки в области пожарной безопасности 25.04.2024 г.
в КГУ «Общеобразовательная школа села Орловка отдела образования по
Есильскому району управления образования Акмолинской области»**

В соответствии с пунктом 13 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан от 29 октября 2015 года № 375-V довожу до Вашего сведения информацию о ходе исполнения Предписания об устранении выявленных нарушений № 21 от 25.04.2024 г.:

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе выявленных нарушениях, их характере)	Результат устранения выявленных нарушений
1	На месте дежурного персонала школы отсутствуют инструкции о мерах пожарной безопасности в здании школы. Основание: п.10 Правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по ЧС РК от 21 февраля 2022 года № 55 П.6 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов не зависимо от категории;	Разработана и установлена на месте дежурного персонала школы инструкция о мерах пожарной безопасности в школе
2	Допускается несвоевременное и некачественное проведение технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта первичных средств пожаротушения (огнетушители) Основание: п.18 Правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по ЧС РК от 21 февраля 2022 года № 55 П.51 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов не зависимо от категории;	Произведена замена просроченных огнетушителей на новые ОП-5 за счет финансирования ГУ «Отдел образования по Есильскому району управления образования Акмолинской области»
2	Допускается соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей в виде скруток (распределительные коробки на первом этаже школы, мини-центра и котельной школы).	Установлены специальные зажимы на соединения проводов в распределительных коробках

	<p>Основание: п.80 Правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по ЧС РК от 21 февраля 2022 года № 55</p> <p>П.83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов не зависимо от категории;</p>	
4	<p>Допускается хранение угля вблизи отопительных котлов на расстоянии менее 8 м.</p> <p>Основание: п.116 Правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по ЧС РК от 21 февраля 2022 года № 55</p> <p>П.95 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов не зависимо от категории;</p>	<p>Перемещен уголь на расстоянии не менее 8 м от отопительных котлов на специальную площадку</p>
5	<p>Не проведено своевременное техническое обслуживание по поддержанию в исправном состоянии системы пожарной автоматики.</p> <p>Основание: п.69 Правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по ЧС РК от 21 февраля 2022 года № 55</p> <p>П.120 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов не зависимо от категории;</p>	<p>Проведено планово-предупредительное обслуживание по поддержанию в исправном состоянии системы пожарной автоматики.</p>

Директор



Тутченко Ю.В.